1304875HG3301

MITSUBISHI

業務用ロスナイシステム部材

耐湿形給排気グリル

形　名

PZ-N10WG

据付工事・取扱説明書

この給排気グリルはロスナイの室内側給気口または、排気口に取付けて使用します。

■取付けを始める前にこの説明書をよくお読みください。

■取付けは販売店・工事店様が実施してください。

■接続ダクトはφ100の塩化ビニール管、アルミフレキシブルダクト、鋼板管のいずれかをご用意ください。

取付け終了後は、必ずこの説明書をお客様にお渡しください。

ご使用の前に説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。
This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で説明しています。

⚠注意	誤った取扱いをしたときに軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

指示に従い必ず行う

- **取付けは十分強度のあるところを選んで確実に行う**
  （落下によりけがをすることがあります）
- **グリルの取付けは確実に行う**
  （落下によりけがをする恐れがあります）
- **取付時、手袋を着用する**
  （端面などでけがをすることがあります）

使用上のお願い

- **スプレー(殺虫剤・整髪用・掃除用など)をかけないでください。**
  (グリルが変質することがあります)
- **グリルに物を引っ掛けないでください。**
  (グリルが落下することがあります)

安全のためのお願い

- **周囲温度が高温（40℃以上）になるところには取付けないでください。**
  （変形の原因になります）
- **台所など油煙のかかるところには取付けないでください。**
  （変質の原因になります）
- **吹出口・吸込口の近くに障害物があるところには取付けないでください。**
  （性能が発揮できません）
- **温泉・温水プールなど腐食性ガスが常時、湿潤している場所の排気を行う場合は製品寿命が短かくなります。**
- **グリルから水滴が落ちることがありますので、滴下してもよい場所に取付けてください。**
- **グリルには物をかけないでください。**
  （グリルが落下することがあります）

外形寸法図

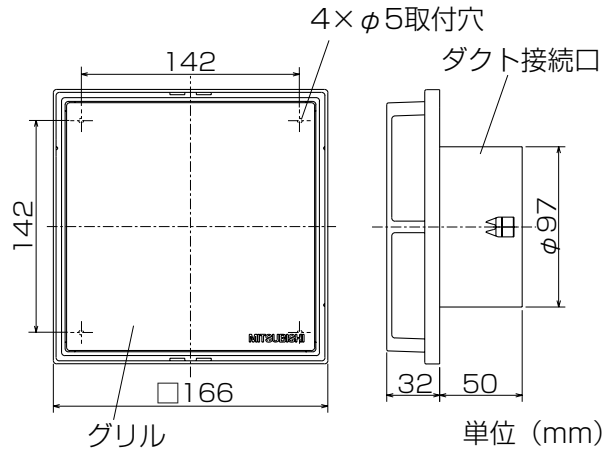

付属部品

木ネジ……4本

適用パイプ

φ100

取付方法

1

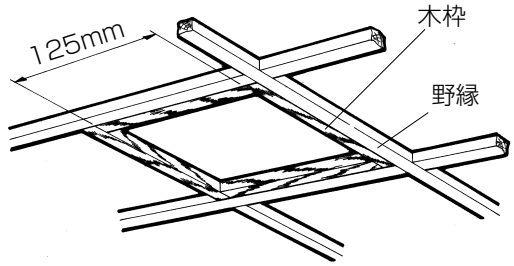

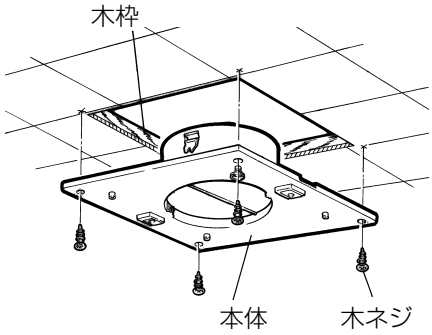

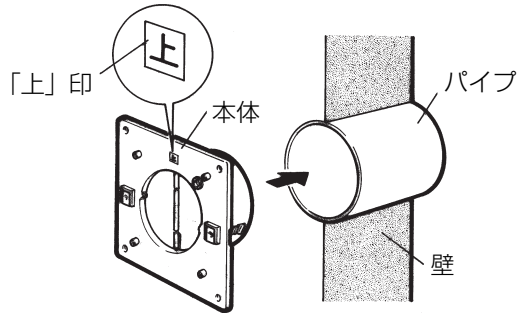

本体の取付け

野縁に取付ける方法と、塩ビパイプに差し込んで取付ける方法があります。

── 野縁に取付ける場合 ──

1.内寸125mm角の木枠を作り、天井の野縁に固定する。

2.ダクト配管をして確実に固定する。

3.グリルを本体からはずしてダクトに差し込み、天井面に木ネジ4本でしっかり固定する。

── 塩ビパイプを差し込んで取付ける場合 ──

1.壁穴にパイプを差し込み確実に固定する。
壁の厚さに応じたパイプをご用意ください。

2.グリルを本体からはずして「上」印を上にしてパイプに差し込む。

2

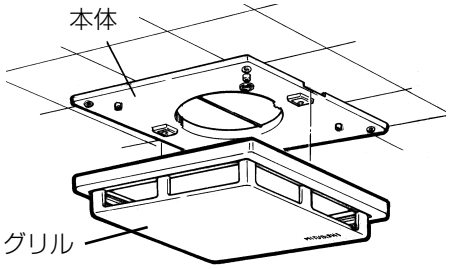

グリルの取付け

本体にグリルを差し込む。
グリル本体に「パチッ」と音がするまで差し込んでください。グリルは落下防止のため確実にはめ込んでください。

お手入れのしかた

グリルの吸込口にほこりなどが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

●足元が不安定な状態でグリル清掃を行わないでください。
●グリルに無理な力を加えないでください。

グリルの清掃

グリルの汚れは、ぬるま湯(40℃以下)に浸した布をかたくしぼって拭く。汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取る。

お手入れ後の取付けと確認

お手入れ後、取りはずしと逆の順序で取付ける。

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666　岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、
再生紙を使用
しています。